


浄化槽の特長

個別処理における汚濁物質排出量の比較

私達の汚物の排出量は1日どの位なのかな？

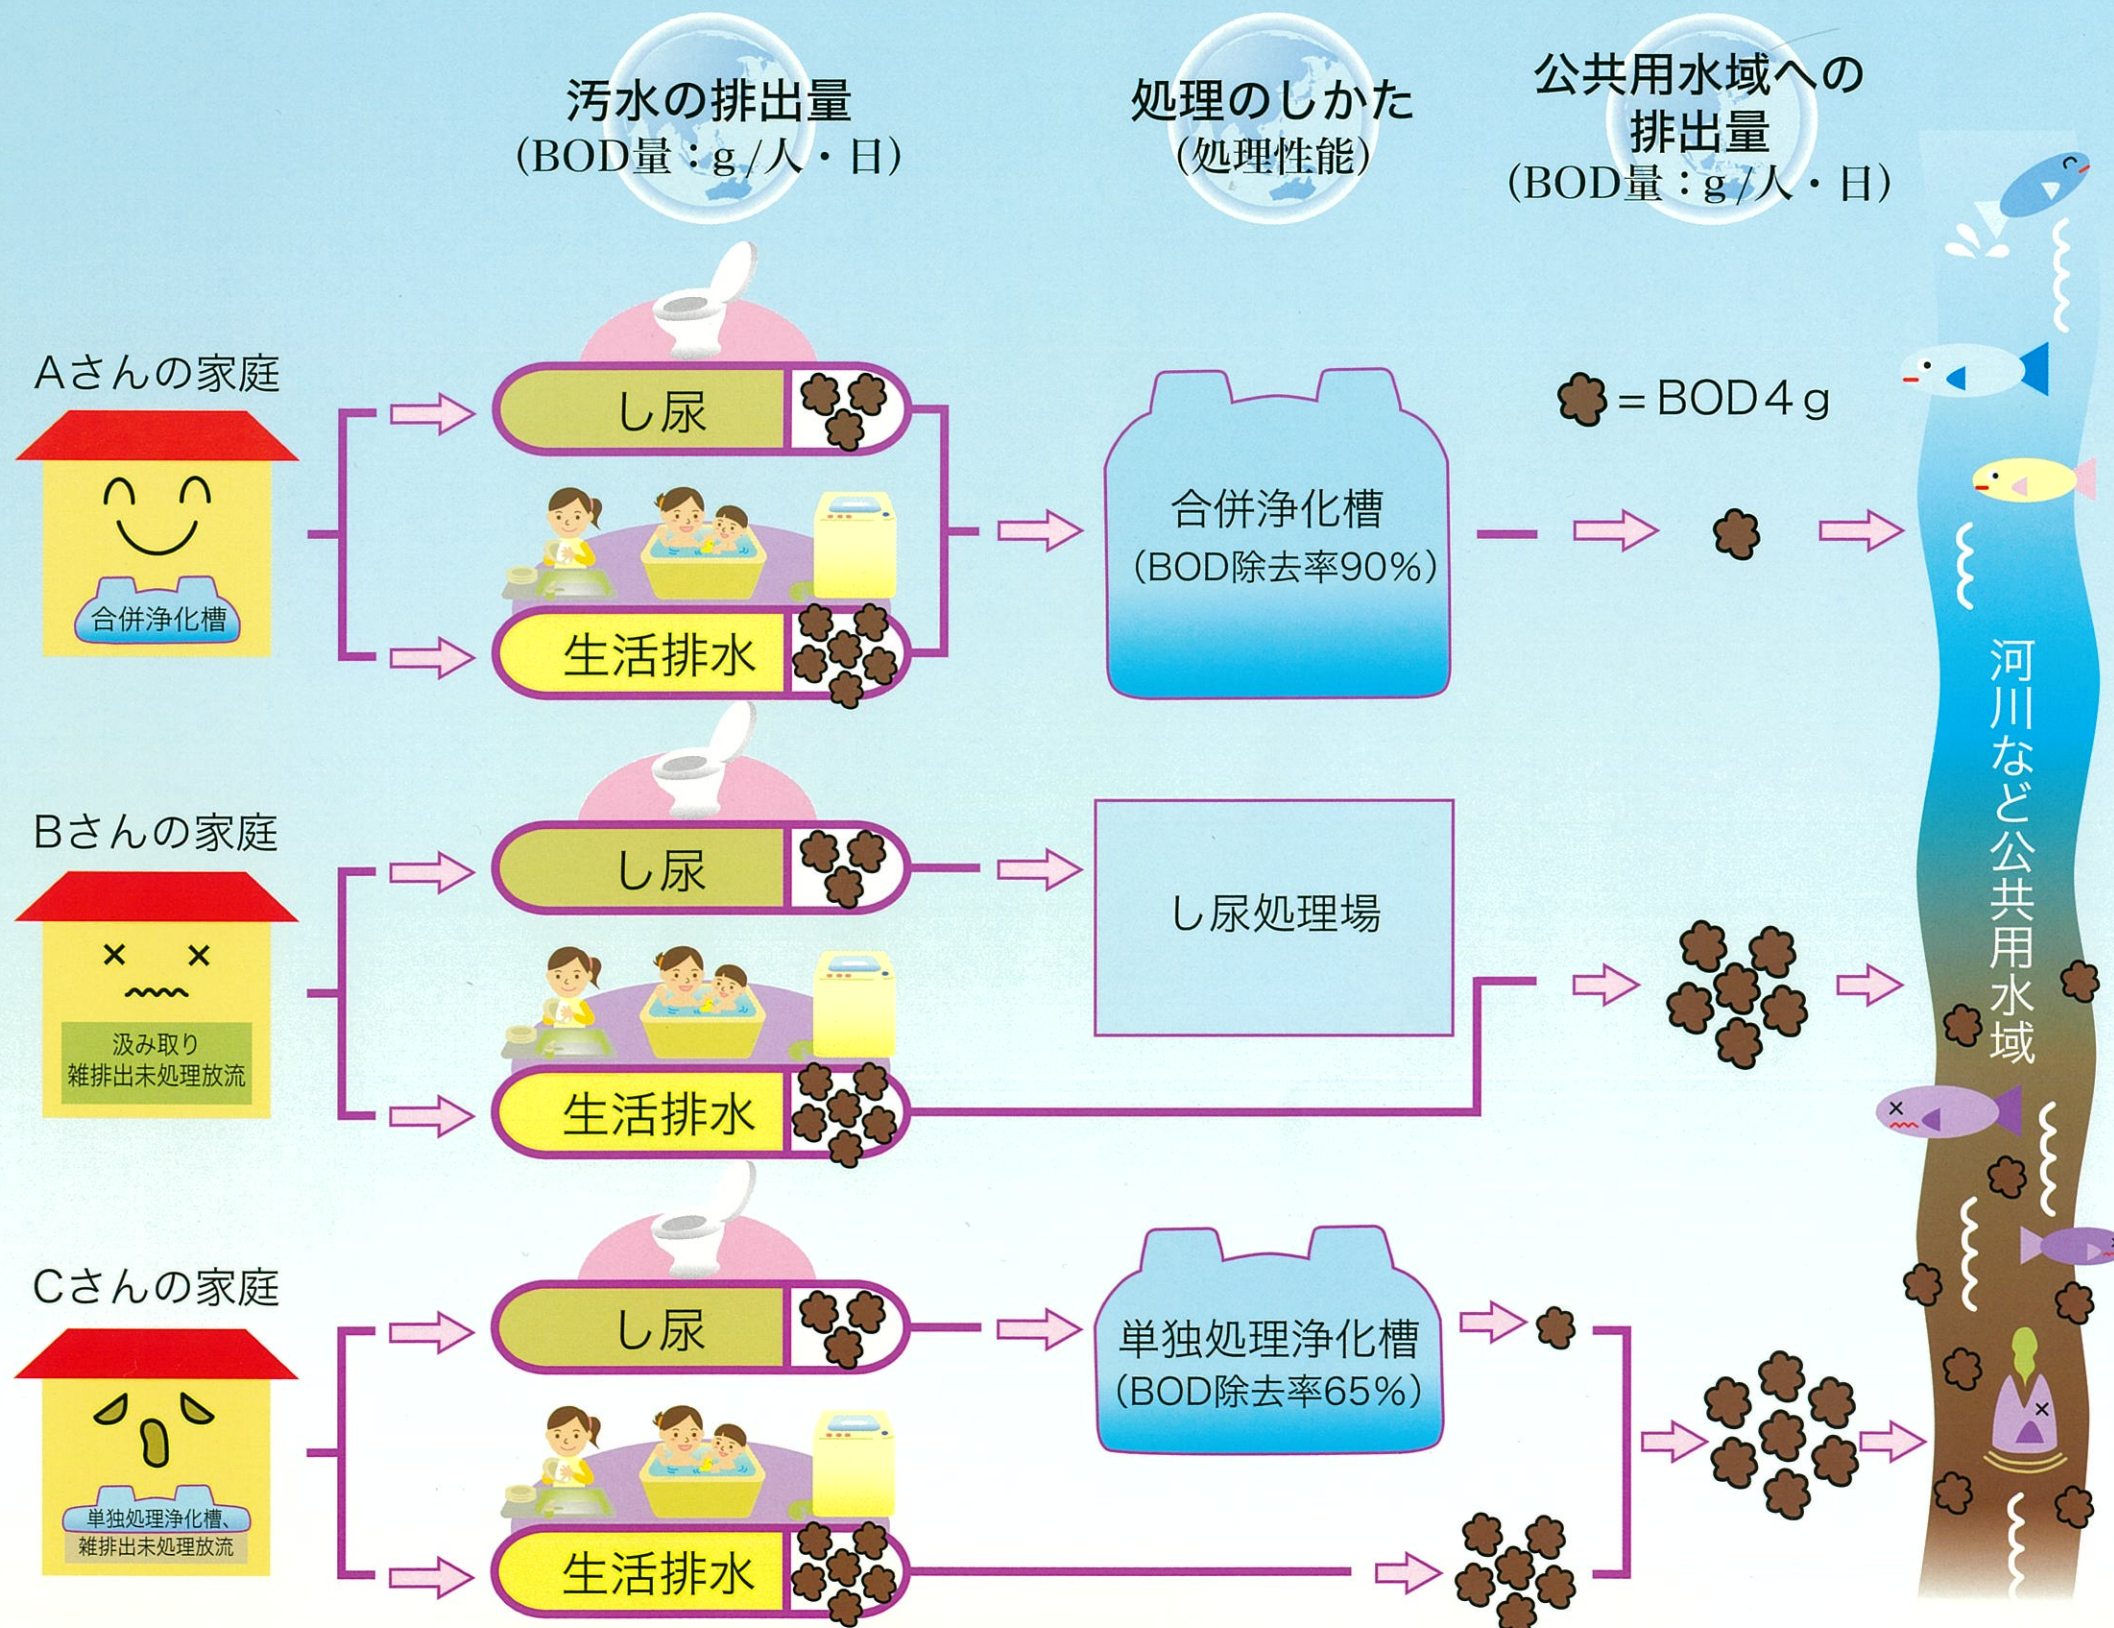

Aさんの家庭はきれいな水が出ているんだよね。

Bさんの家庭とCさんの家庭からはきれいな水が出なくて、お魚さんも死んじゃうんだよね。

単独処理浄化槽は、公共用水域に排出されるBOD負荷量が最も多いことから、平成12年6月に浄化槽法の一部改正(平成13年4月1日施行)が行われ、その新設が原則廃止となり、既設のものについても早期に浄化槽への転換が強く求められています。

左側の図は、BOD(生物化学的酸素要求量)の排出量による違いを表わしたものです。BODとは、水中の有機物質が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素量です。この数値が多くなれば水がよごれているということを表わしているよ。

南会津町浄化槽協会

南会津町役場環境水道課

TEL 0241-62-6140